

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक-04वीं मई 2022

सेवा में,

SANJAY KUMAR JHA,
DAV PUBLIC SCHOOL,
MOM SAIL CHIRIA POST-CHIRIA PS-MANOHARPUR,
DIST-WEST SINGHBHUM PIN-833106

विषय :- मौजा-Chiria, प्लाट नं0-3, खाता न0-2, वार्ड नं0-00, थाना-मनोहरपुर, जिला-पश्चिमी सिंहभूम में निर्मित DAV Public School भवन G+1 का अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह।

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा ऑन-लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार संबंधित निर्मित स्कूल भवन के स्थल की जाँच प्रभारी अग्निशमन पदाधिकारी, चाईबासा के माध्यम से निर्मित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक-123 दिनांक-24.04.2022 के माध्यम से समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा के आलोक में डाउनलोड किये गये प्लान के अनुसार उक्त स्कूल भवन हेतु निम्नांकित अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :-

1. विद्युत मेन कंट्रोल पैनल के पास 4.5 के0जी0 क्षमता का दो अदद CO₂ Fire Extinguisher से सुरक्षित किया जाय।
2. भवन की विद्युत व्यवस्था किसी Licensed Electrician से ही कराये जाँय।
3. विद्यालय भवन में प्रति 400 वर्ग मीटर अथवा उसके भाग के लिए एक की दर से 06 के0जी0 क्षमता का DCP Fire Extinguisher रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
4. यदि कम्प्यूटर रूम, ऑडिटोरियम अथवा लैब हो तो उसे 4.5 के0जी0 क्षमता का चार अदद Co₂ Fire Extinguisher से सुरक्षित किया जाय।
5. भवन में एक ऐसे मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म लगाये जाने की व्यवस्था की जाय। इसके हूटर की आवाज भवन के हर हिस्से में स्पष्ट सुनाई देने में सक्षम हो।
6. स्कूल परिसर में एक फायर बूथ स्थापित किया जाय, जिसमें निम्नलिखित अग्निशमन यंत्र आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
 - i. DCP Fire Extinguisher 06 kg - 04 Nos.
 - ii. Fire Bucket - 04 Nos.
 - iii. Water CO₂ Fire Extinguisher 09 Ltr- 04 Nos.
7. भवन के किसी भी निकास द्वार को किसी भी परिस्थिति में कभी भी बाधित न किया जाय।
8. नर्सरी से कक्षा तीन तक के छात्रों को सतही तल पर बैठाये जाने की व्यवस्था की जाय।
9. सभी क्लास रूम में दो दरवाजे होना चाहिए जो बाहर की ओर खुले।
10. ऑडिटोरियम के सभी दरवाजे बाहर की ओर खुलने चाहिए।
11. भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित न किया जाय, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में Fire Tender के Movement में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
12. भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाने की व्यवस्था की जाए।
13. भवन में संस्थापित किये गये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का विस्तृत प्लान Soft Copy में इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ ही आवेदक अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेने से पहले चेक लिस्ट पूरी तरह भरते हुये एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय द्वारा दिये गये सुझावों का पूरी तरह अनुपालन करा लिया गया है।
14. अग्नि-सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस विभाग से कराने के बाद ही अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जायेंगे।
15. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.2 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से पालन किया जाय।


PRINCIPAL

Serial No.A 36707



Before NANDA SINHA at Chaibasa
Notary, Regd. No. 70716
Dist. of Jharkhand,
CHAIBASA-833201
West Singhbhum (Jharkhand)

AFFIDAVIT / शपथ पत्र / ALL NOTARIAL PURPOSE

AFFIDAVIT


I, SANJAY KUMAR JHA (Name of applicant)

S/O AMARNATH JHA Resident: EB/5-1, Bazarhata, Chiria

P.O. Chiria P.S. Manoharpur, PIN Code: 833106

District: West Singhbhum State: Jharkhand

1. That I am a citizen of India.
2. That I am applying for grant " **No Objection Certificate**" in respect of DAV Public School, MOM-SAIL, Chiria, West Singhbhum-Jharkhand-833106 (address of building/premises)
3. That such building/premises has occupancies as DAV Public School, Chiria upto 10th Secondary Level situated in Mouza-Chiria, Plot No. 2 Khata No. 1 Thana-Manoharpur.
4. ⁰² _{24/05/22} That in this connection it is submitted that all the Fire Prevention and Fire Safety measures/equipments as recommended by you vide letter No. 1939/Tak./2022 dated 04/05/2022 have been provided in the building/premises and parawise compliance report is enclosed.
5. That all fire safety systems are in good condition, well maintained and active.
6. That you are requested to kindly grant of Fire Safety Certificate for occupancy of the building/premises.

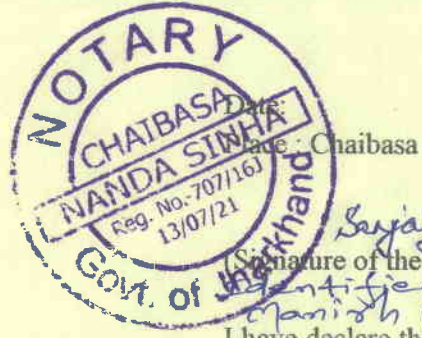

Sanjay Kumar Jha
(Signature of the Deponent)
Identified by me
Manish Kumar, Advocate, 24/05/2022

I have declare that all the information mentioned above are true to the best of my knowledge and belief.

Declaration:

Sanjay Kumar Jha /Smt./Ku Sanjay Kr. Jha Manish Kumar
(Signature of Deponent) has been identified by sri/smt/ku..... 24/05/2022
..... M. Manish Kumar Advocate
Who Solemnly affirmed and declare Verified by Advocate

Identified by me
Manish Kumar
Advocate
24/05/2022

before me

